

ES

Es imprescindible que la alimentación eléctrica de la caldera se haga respetando la polaridad de fase (F), neutro (N) y tierra (T), pues en caso contrario el circuito no dejará funcionar la caldera.

En los casos en los que se disponga de dos fases de 220 v no se puede polarizar, por lo que hay que colocar un puente en el jumper JP4.

Para conectar el termostato ambiente se debe cortar el puente del cable rojo (J8) que sale de la caja eléctrica y conectar en él los cables del termostato ambiente.

Si no se dispone de termostato ambiente no se debe cortar ni quitar el puente del circuito.

Antes de conectar la caldera comprobar todo el sistema eléctrico (polaridad, cortocircuito, continuidad y resistencia a tierra).

►► 1.10. Esquemas eléctricos

►►► 1.10.1. Modelos S y BV

FR

La polarité de phase (F), neutre (N) et terre (T) doit être respectée lors de l'alimentation de la chaudière, sinon le circuit ne laissera pas fonctionner la chaudière.

Dans le cas où on disposeraient de deux phases de 220 v, on n'a pas de polarité, il faut alors faire un pont sur JP4.

Pour connecter le thermostat d'ambiance, on doit couper le pont du câble rouge (J8) qui sort de la boîte électrique et y brancher les câbles du thermostat d'ambiance.

Si un thermostat d'ambiance n'est pas installé, on ne doit ni couper ni enlever le pont du circuit.

Avant de brancher la chaudière vérifier tout le système électrique (polarité, coupe circuit, continuité et résistance à la terre).

►► 1.10. Schémas électriques

►►► 1.10.1. Modèles S et BV

PT

É imprescindível que a alimentação eléctrica da caldeira seja feita respeitando a polaridade de fase (F), o neutro (N) e a saída a terra (T), pois, se não for assim, o circuito não permitirá que funcione a caldeira.

Nos casos em que se disponha de duas fases de 220 v não se pode polarizar: Por este motivo, tem-se que fazer uma ponte no jumper JP4.


Para conectar o termostato ambiente deve-se cortar a ponte do cabo vermelho (J8) que sai da caixa eléctrica e conectá-la nos cabos do termostato ambiente.

Se não se dispõe de termostato ambiente, não se deve cortar nem retirar a ponte do circuito.

Antes de conectar a caldeira comprove todo o sistema eléctrico (polaridade, curto-circuito, continuidade e resistência a terra).

►► 1.10. Esquemas eléctricos

►►► 1.10.1. Modelos S e BV

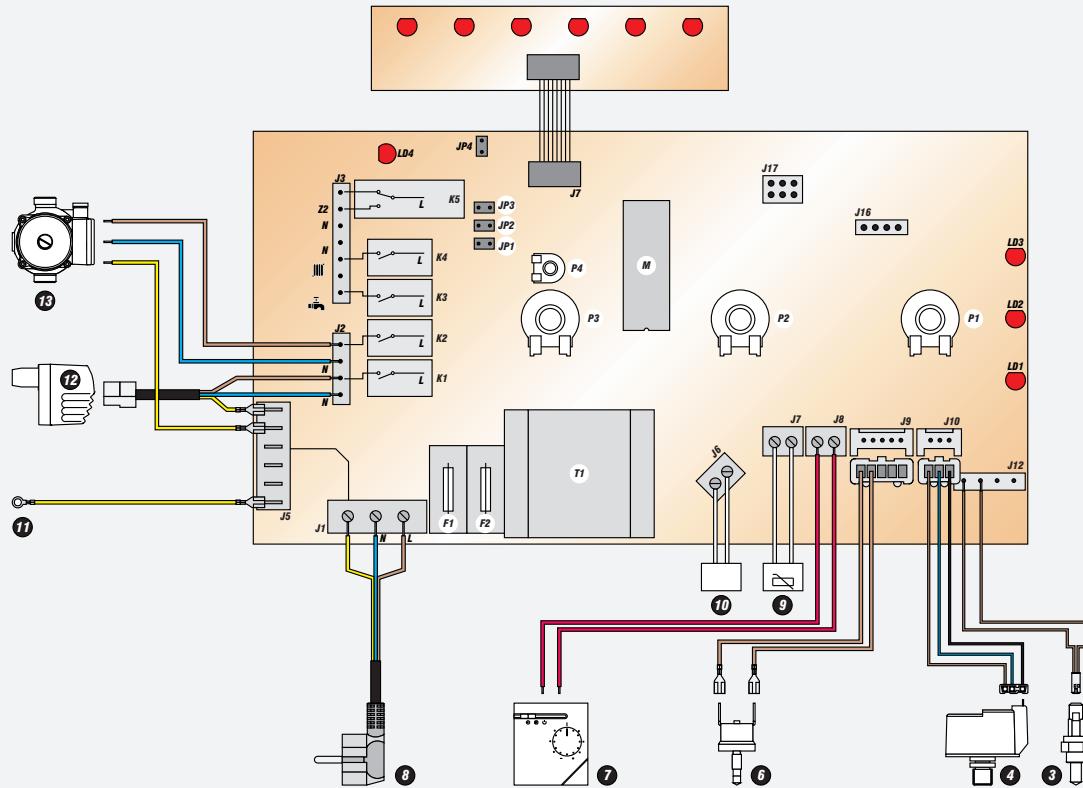

10

1. Termómetro / manómetro
2. Sonda de ACS
3. Sonda de calefacción
4. Transductor de presión
5. Sonda de prioridad de ACS
6. Termostato de seguridad
7. Sonda de ambiente
8. Acometida
9. Sonda externa
10. Línea RS485 para conexión en cascada
11. Tierra a mueble
12. Quemador
13. Bomba
14. Válvula de tres vías

1. Thermomètre / manomètre
2. Sonde ECS
3. Sonde de chauffage
4. Indicateur de pression
5. Sonde de priorité ECS
6. Thermostat de sécurité
7. Sonde d'ambiance
8. Branchement
9. Sonde externe
10. Ligne RS485 pour connexion en cascade
11. Terre sur jaquette
12. Brûleur
13. Pompe
14. Vanne trois voies

1. Termómetro / manómetro
2. Sonda de ACS
3. Sonda de calefação
4. Transdutor de pressão
5. Sonda de prioridade de ACS
6. Termostato de segurança
7. Sonda de ambiente
8. Tubagem de abastecimento
9. Sonda externa
10. Linha RS485 para conexão em cascata
11. Saída de terra ao móvel
12. Queimador
13. Bomba
14. Válvula de três vias